
W2,W19,W23,W27,W28,W34,W35, W40,W44,W45,W55,W56,W58,W59, W66,W69,W70,W73




łuk B 90°/ dn160, PE100, SDR17

W3,W8,W17,W18,W21,W36,W37,W39, W42,W46,W64,W65,W75,W76,W78, W81




łuk B 11°/ dn160, PE100, SDR17

W9,W12,W48,W53,W72,W77




łuk B 22°/ dn160, PE100, SDR17

W38




łuk B 30°/ dn160, PE100, SDR17

W11

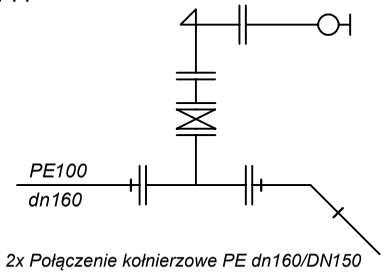


2x Połączenie kołnierzowe PE dn160/DN150
T DN150/80
Z DN80
FF DN80; L=1000
N DN80
HP DN80
łuk B 45°/dn160, PE100, SDR17

W20,W62,W63,W67,W74




łuk B 60°/ dn160, PE100, SDR17
łuk B 45°/ dn160, PE100, SDR17

W71




łuk B 45°/ dn160, PE100, SDR17

W24,W49,W50,W52,W52,W80




łuk B 60°/ dn160, PE100, SDR17

W47

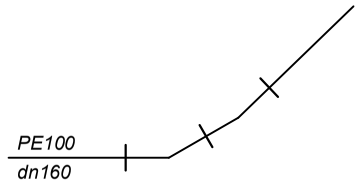


łuk B 30°/ dn160, PE100, SDR17
łuk B 11°/ dn160, PE100, SDR17

W33

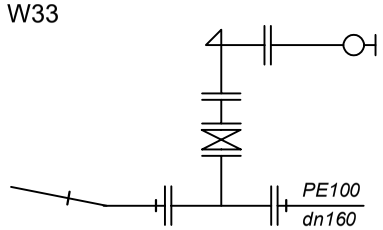


2x Połączenie kołnierzowe PE dn160/DN150
T DN150/80
Z DN80
FF DN80; L=500
N DN80
HP DN80
łuk B 11°/dn160, PE100, SDR17

W41,W79

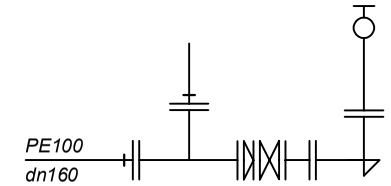


2 x połączenie kołnierzowe PE dn160/DN150
T DN150/150
FFR DN150/80
Z DN80
FF DN80; L=800
N DN80
HP DN80

W80



łuk B 60°/ dn160, PE100, SDR17
łuk B 45°/ dn160, PE100, SDR17


W84




2x Połączenie kołnierzowe dn160/DN150
T DN150/150
Z DN150
łuk B 60°/dn160, PE100, SDR17

W82

2xpołączenie kołnierzowe dn110/DN100
połączenie kołnierzowe dn160/DN150
T DN150/150
Z DN150
T DN150/80
Z DN80
2 xFF DN80; L=1000
N DN80
HP DN80

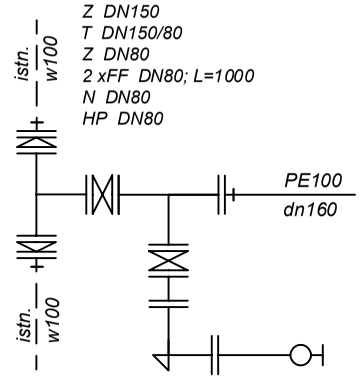


W4

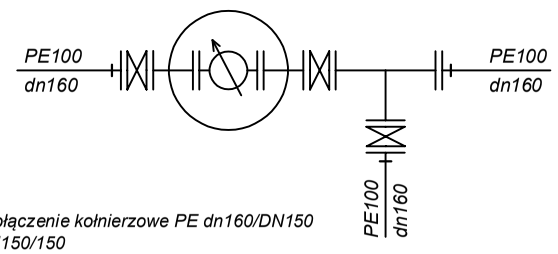

2 x połączenie kołnierzowe PE dn160/DN150
T DN150/150
3 x Z DN150
2 x FF DN150; L = 1000 mm
przepływomierz - wg zestawienia materiałów do opisu technicznego

W83

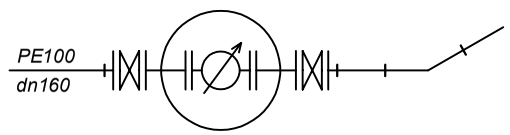

2 x połączenie kołnierzowe PE dn160/DN150
T DN150/150
3 x Z DN150
2 x FF DN150; L = 1000 mm
przepływomierz - wg zestawienia materiałów do opisu technicznego
łuk B 30°/ dn160, PE100, SDR17

ZAŁAMANIE TRASY- KĄTY NATURALNE dn160 PE				
1°	2°	3°	4°	5°
W5,W26,W29,W30,W31,W54,W60,W68	W13,W16,W32,W61	W6,W15,W22	W7,W14,W25,W57	W10

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 3, 64 - 510 Wronki		
NAZWA ZADANIA	Sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Pożarowo- Lubowo, gm. Wronki		
OBIEKT kat. XXVI	Sieć wodociągowa rozdzielcza - dz. o nr ewid. 18/2, 18/3, 8, 101- obręb 0017 Pożarowo - dz. o nr ewid. 207, 125/2, 201- obręb 0009 Lubowo		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMATY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA b/s
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk		DATA 11/2018
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Pospieszny upr. nr WKP/0393/POOS/17		NR RYS. 7