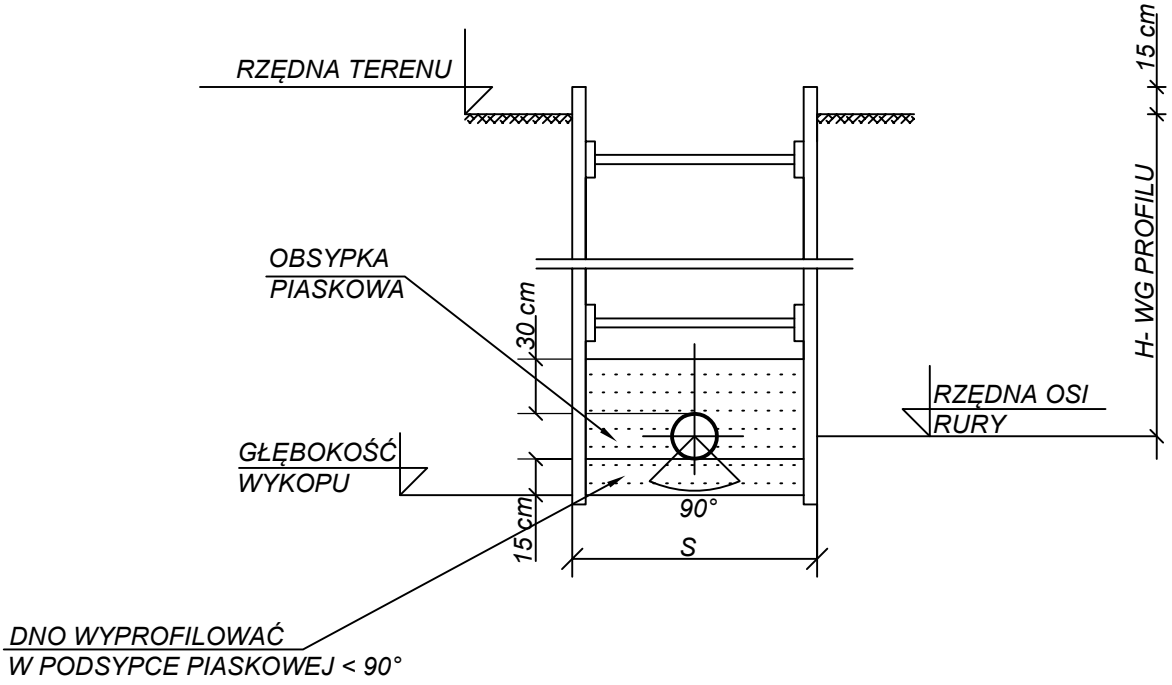


ŚREDNICA WEW. RUROCIĄGÓW	SZEROKOŚĆ "S" WYKOPU W GRUNCIE [m]	
	SUCHYM	MOKRYM
50 - 150	0,90	1,00
200	1,00	1,10
250	1,05	1,15

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 3, 64 - 510 Wronki		
NAZWA ZADANIA	Sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Pożarowo- Lubowo, gm. Wronki		
OBIEKT kat. XXVI	Sieć wodociągowa rozdzielcza - dz. o nr ewid. 18/2, 18/3, 8, 101- obręb 0017 Pożarowo - dz. o nr ewid. 207, 125/2, 201- obręb 0009 Lubowo		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ WYKOPU		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA b/s
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk		DATA 11/2018
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Pospieszny upr. nr WKP/0393/POOS/17		NR RYS. 10